


Paltamon vesi- ja viemärilinjojen vastuualueet
(Paltamon kunnanhallitus 28.4.2015 § 112)

Havainnekuva tonttivesijohdosta:

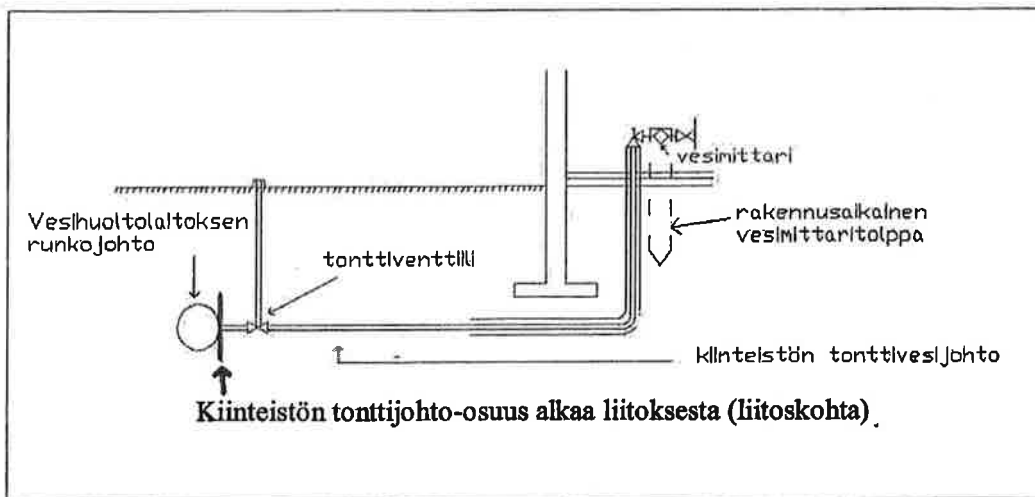

Asiakkaan ja Paltamon vesihuoltolaitoksen liittämiskohta on runkoputki ja asiakas on vastuussa koko tonttijohdon ja tonttijohtoon kuuluvista liittimistä mukaan luettuna talosulkuventtiili. Viemärin osalta liittämiskohta on vesihuoltolaitoksen runkolinjassa oleva tarkistuskaivo.